


行政單位組：


單位	缺失	複查狀況
<p>資訊室 (醫學院3樓)</p>	<p>盆栽積水、有電風扇延長線無安檢貼紙</p>	
<p>醫療事務室</p>	<p>盆栽積水</p>	
<p>藥劑部</p>	<p>滅火器過期、洗手槽下方插座繡化</p>	
<p>教學資源中心暨教材室</p>	<p>飲水機無安檢</p>	




醫療單位 A 組：



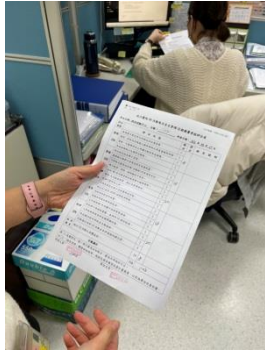

單位	缺失	複查狀況
<p>病理部一樓 休息室</p>	<p>電鍋、微波爐、冰箱無安檢貼紙、冰箱上方灰塵未清潔</p>	
<p>牙科門診</p>	<p>三把電扇、初診回收器械箱上方灰塵未清潔、每個診療椅下方灰塵皆未清潔及中間隔板上積塵較厚。</p>	


醫療單位 B 組：

單位	缺失	複查狀況
<p>臨床試驗中心</p>	<p>不知要準備 5S、微波爐無設定 3 分鐘、會議室延長線使用雜亂、桌面文件堆置、缺 5S 責任區域及內部自評表</p>	

		
--	--	--

<p>受試者保護中心</p>	<p>洗手槽髒亂、桌上雜物堆放、要報廢之物品放置地上未標示、缺 5S 責任區域及內部自評表</p>	  
----------------	---	---

<p>影像醫學部</p>	<p>飲水機及冷凍櫃無安檢貼紙、微波爐未設定使用 3 分鐘、裝有個資的紙箱未標示或定位擺放、走道上的儀器或電腦桌下地板灰塵及黑垢、插置電擊器之插座脫落、牆壁污漬、缺 5S 責任區域及內部自評表</p>	   
--------------	--	---

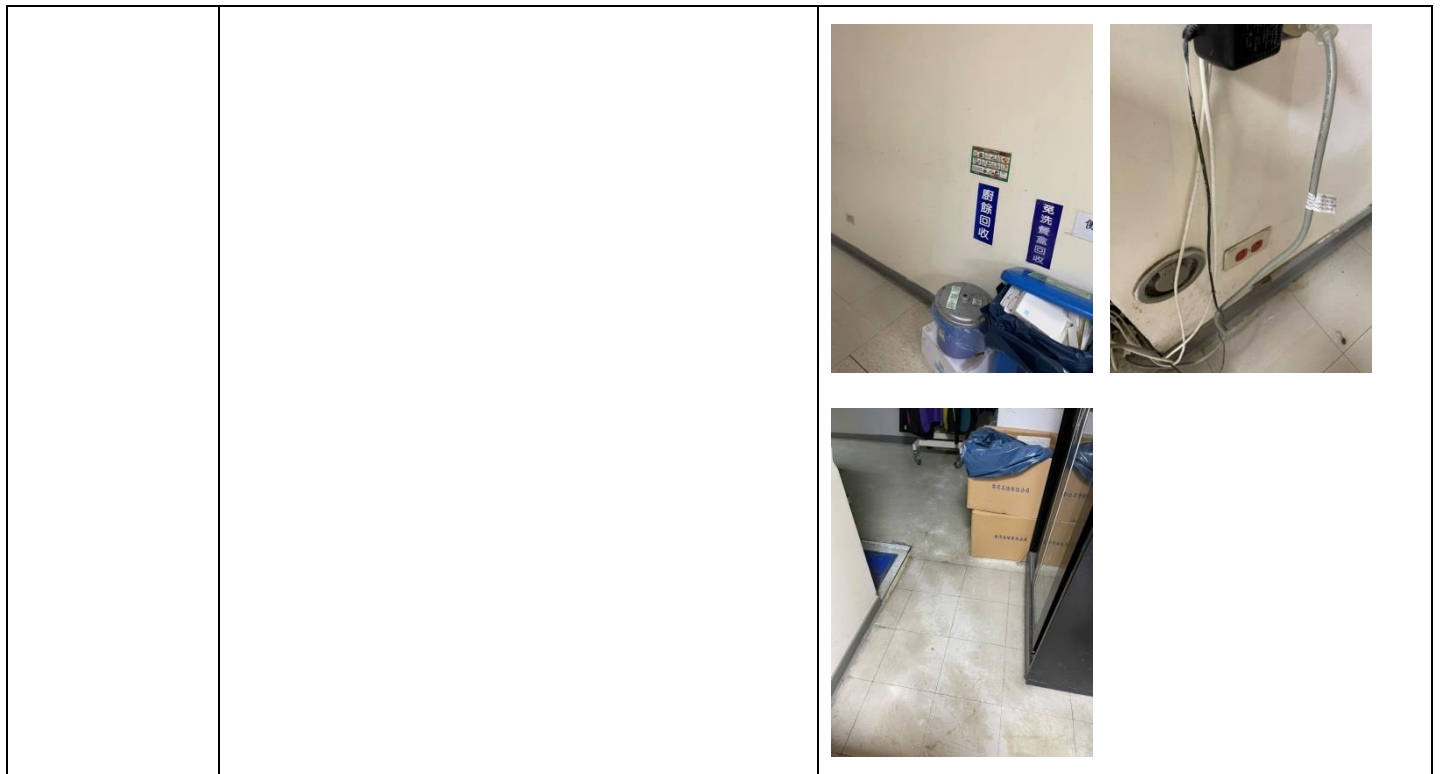

內視鏡室

微波爐未設定使用 3 分鐘、有個人電扇、水槽骯髒、延長線未貼安檢、冷氣出風口有灰塵、桌面灰塵及雜物堆放、缺 5S 責任區域及內部自評表





<p>腦波室</p>	<p>儲藏櫃堆積雜物及灰塵、屏風十分骯髒、冰箱無安檢貼紙、告示牌骯髒、缺 5S 責任區域及內部自評表</p>	
------------	--	--

一般病房單位組：

單位	缺失	複查狀況
<p>10C</p>	<p>配膳室飲水機旁管線裸露、凸起有安全疑慮</p>	
<p>8A</p>	<p>盆栽積水、垃圾袋顏色錯誤</p>	

7B	衛材櫃標示過於雜亂	
5C	冰箱無安檢標籤	
4C	衛材櫃標示過於雜亂、配膳室燈罩壞掉	  

特殊病房單位組：

單位	缺失	複查狀況
CCU 加護病房	退藥及血液透析藥水無固定置放位置	 

SRCW 病房

地面電線未固定，建議請工務室協同會
堪，以免工作人員、家屬或病患跌倒。

